


「停電シャットダウン設定」および「計画シャットダウン設定」のユーザコマンドにデータベースを停止させるためのコマンドを登録してください。

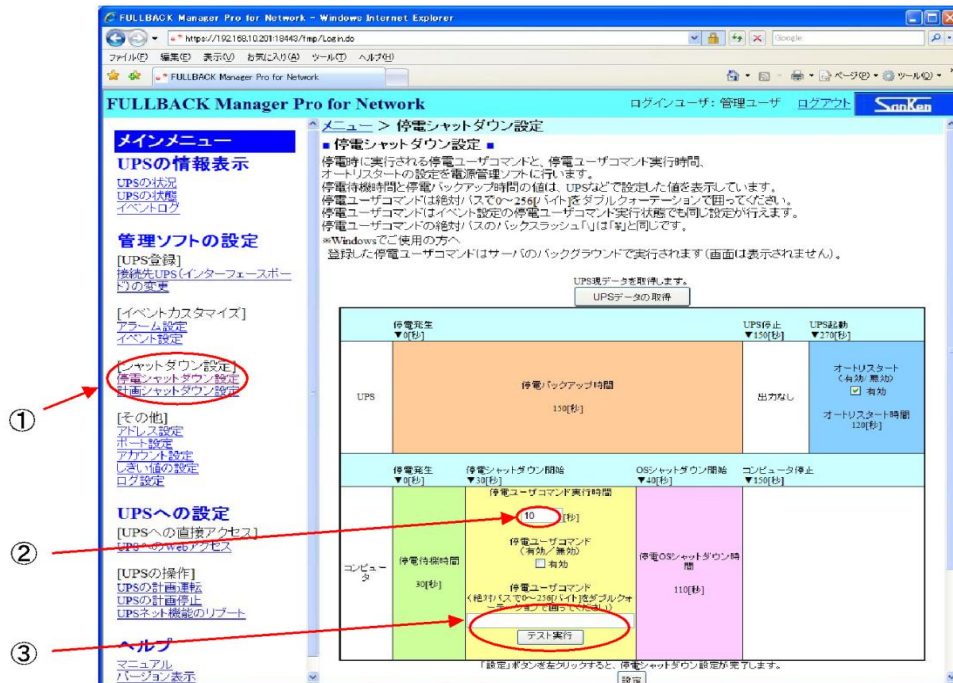

- ① メインメニューより、「停電シャットダウン設定」をクリックします。
- ② 「停電ユーザコマンド実行時間」
登録するユーザーコマンドの実行に必要な時間を設定します。
0 s のシャットダウンは、ユーザコマンドの実行開始から、ここで設定した時間経過後に開始されます。
- ③ 「停電ユーザコマンド」
ユーザコマンドを絶対パスで登録します。
登録したコマンドは、「テスト実行」ボタンをクリックすることにより実行状態を確認することが出来ます。
- ④ 「メインメニュー」より、「計画シャットダウン設定」をクリックして、同様にユーザコマンドをとう録します。
- ⑤ 画面下部にある「設定」ボタンをクリックして、設定を保存して終了です。